

Temperatūros zondas rūkykloje


Tinkama zondo vieta tiesiogiai veikia temperatūros reguliavimą.

Kameros temperatūros zondą montuokite maždaug rūkomų produktų aukštyje, vietoje, kuri kuo geriau atspindi sąlygas visoje kameroje. Nemontuokite jo tiesiai prie kaitinimo elemento, sienelės, durelių ar karšto oro sraute, nes rodmuo gali būti per aukštas arba per žemas.

Produkto zondą įkiškite į stambiausią produkto vietą taip, kad matavimo galas būtų giliau viduje, o ne prie pat paviršiaus. Netinkamai parinktos matavimo vietos paklaidos valdiklio kalibravimas nepašalins.

Sonda temperatūrai w wędzarni

Gdzie zamontować, żeby pomiar był prawidłowy?

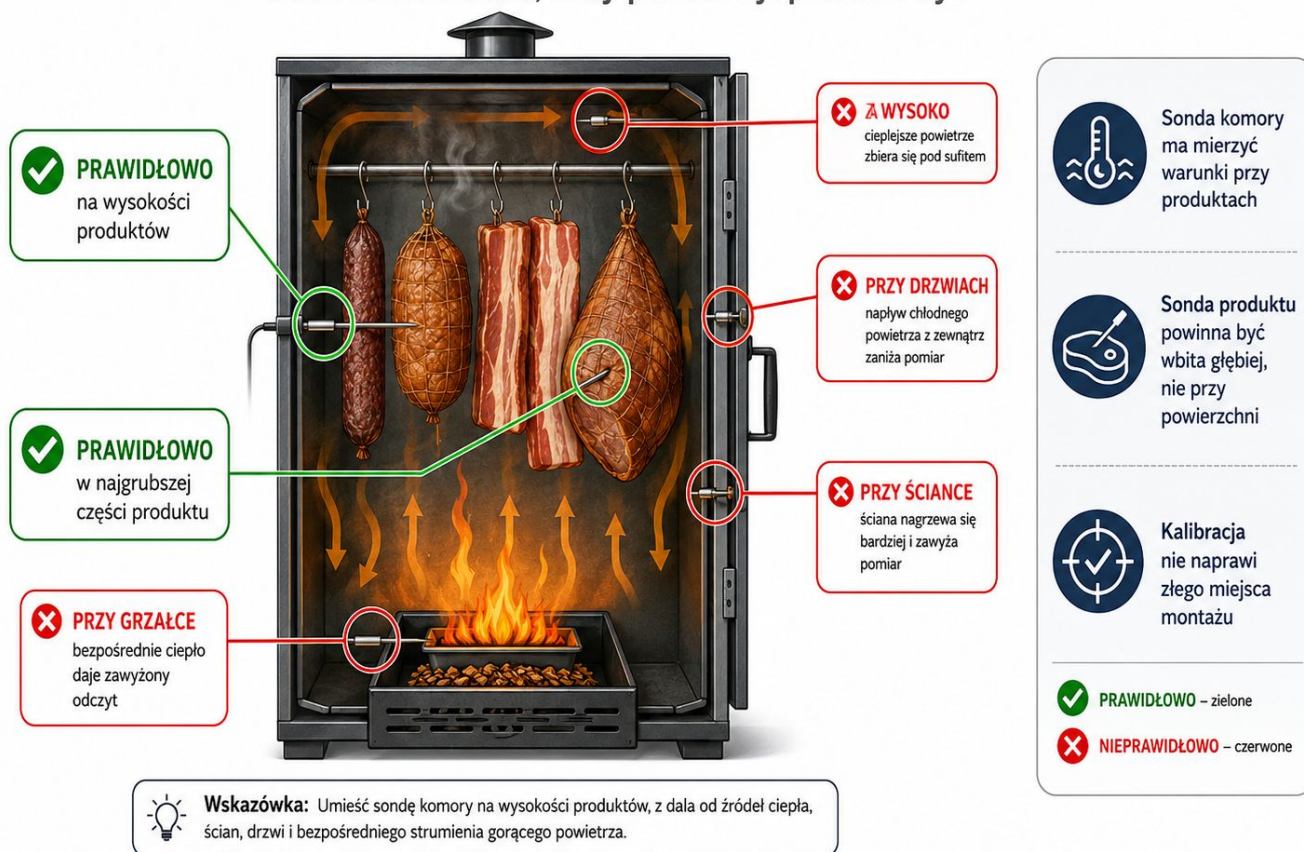

Temperatūros zondas distiliatoriuje

Zondo vieta priklauso nuo to, ar matuojama skysčio, ar garų temperatūra.

Jei valdiklis turi reaguoti į skysčio temperatūrą, matuojamoji zondo dalis turi likti panardinta net esant minimaliam darbiniam skysčio lygiui. Zondas neturi liesti kaitinimo elemento ar indo sienelės, nes vietinė temperatūra ten gali gerokai skirtis nuo skysčio temperatūros.

Jei matuojama garų temperatūra, zondą montuokite garų sraute tam skirtoje matavimo vietoje. Valdiklis visada reaguoja į temperatūrą būtent zondo vietoje, todėl jo padėtis tiesiogiai veikia sistemos darbą.

Sonda temperatury w destylacji

Gdzie zamontować, żeby pomiar był prawidłowy?

