

Temperatūras zonde kūpinātavā


Pareiza zondes atrašanās vieta tieši ietekmē temperatūras regulēšanu.

Kameras temperatūras zondi novietojiet aptuveni kūpināmo produktu augstumā, vietā, kas pēc iespējas labāk raksturo apstākļus visā kamerā. Nenovietojiet to tieši pie sildelementa, sienas, durvīm vai karstā gaisa plūsmā, jo rādījums var būt pārāk augsts vai pārāk zems.

Produkta zondi ievietojiet produkta biezākajā daļā tā, lai mērīšanas gals atrastos dziļāk iekšpusē, nevis tieši pie virsmas. Nepareizi izvēlētu mērīšanas vietu nevar izlabot ar regulatora kalibrēšanu.

Sonda temperatury w wędzarni

Gdzie zamontować, żeby pomiar był prawidłowy?

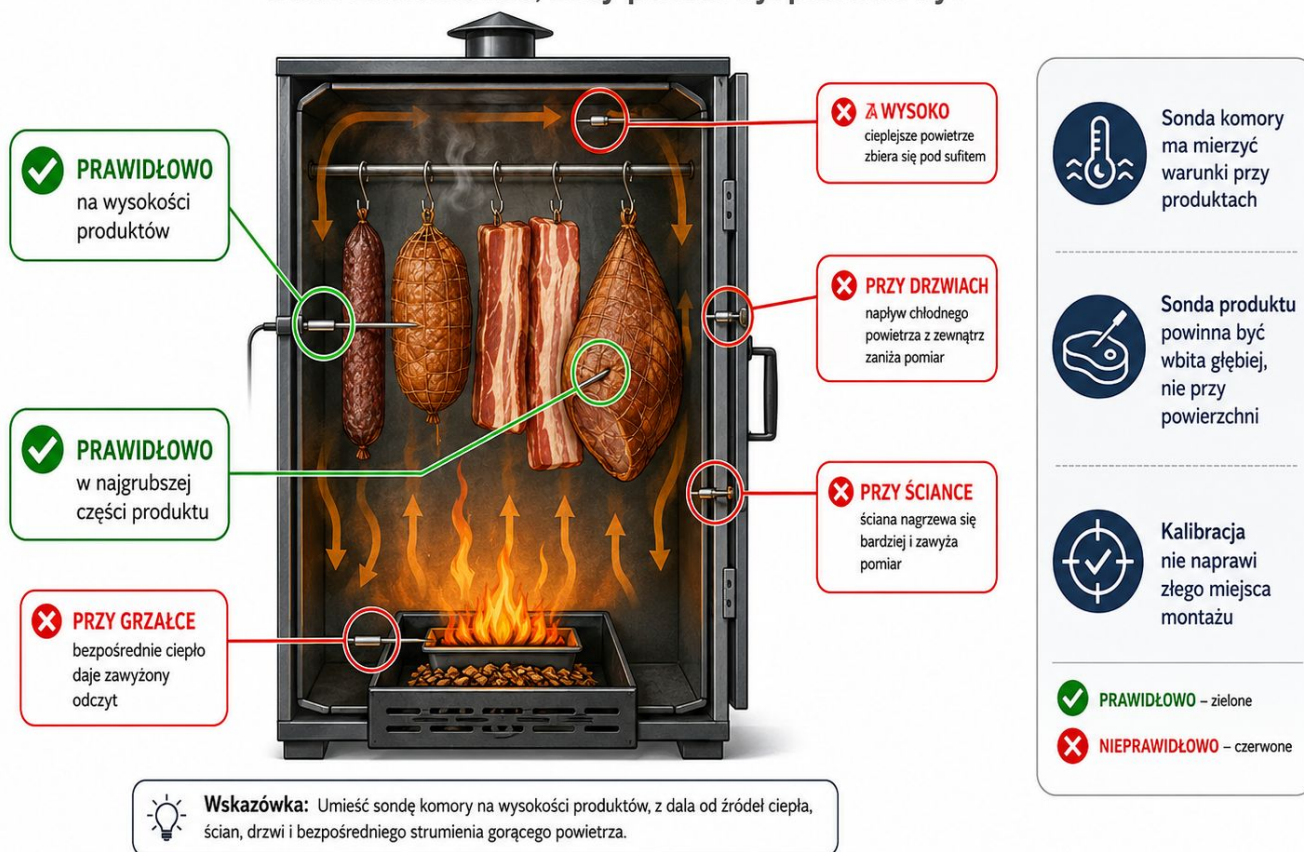

Temperatūras zonde destilatorā

Zondes atrašanās vieta ir atkarīga no tā, vai tiek mērīta šķidruma vai tvaika temperatūra.

Ja regulatoram jāreaģē uz šķidruma temperatūru, zondes mērīšanas daļai jāpaliek iegremdētai arī pie minimālā darba šķidruma līmeņa. Zonde nedrīkst pieskarties sildelementam vai tvertnes sienai, jo vietējā temperatūra tur var ievērojami atšķirties no šķidruma temperatūras.

Ja tiek mērīta tvaika temperatūra, zondi novietoiet tvaika plūsmā paredzētajā mērīšanas vietā. Regulators vienmēr reaģē uz temperatūru tieši zondes atrašanās vietā, tāpēc tās novietojums tieši ietekmē sistēmas darbību.

Sonda temperatury w destylacji

Gdzie zamontować, żeby pomiar był prawidłowy?

